



Warszawa, dnia 19 listopada 2024 r.

SZP.263.113.2024

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Samodzielna Sekcja ds. Zamówień Publicznych w Sądzie Okręgowym w Warszawie informuje, iż w postępowaniu na **usługę wykonania badania UDT butli na gaz gaśniczy FM 200 stanowiącej element systemu gaszenia gazem w budynku nr 26 przy ul. Dominikańskiej 9 w Górze Kalwarii**, realizowanym na zasadach udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych, w związku z powyższym nie podlega rygorom ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zgodnie z wyłączeniem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, w dniu 15.11.2024 r. wpłynęło pytanie do przedmiotowego postępowania, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie zdjęć etykiet zbiorników. Z informacji jakie posiadamy firma Kidde w swoich systemach nie wykorzystywała zbiorników o pojemności 600 oraz 350. Dodatkowo bardzo istotną informacją przy wycenie usługi jest ilość środka gaśniczego w danych zbiornikach.

Z góry dziękuję.

(...)

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający przedstawia zdjęcia etykiet zbiorników, na których podane są informacje, m.in. dotyczące ich pojemności.

Masa brutto pustej beczki - 83,40 [kg]
Masa całkowita ładunku - 155,73 [kg]
Masa brutto beczki - 239,19 [kg]
Re - ścianek zbiornika - 355 [MPa]
Dystrybutor - KIDDE POLSKA Sp. z o.o.
Data następnego badania - 11-2013

Znak KJ



Znak UDT



ZAWIERA FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE

OZNAKOWANIE PRZEMYSŁOWE	FM-200 (HFC 227ea)
WZÓR CHEMICZNY	CF ₃ CHFCF ₃
GWP	3 220
NR POJEMNIKA	168/2003
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA	350
IŁOŚĆ HFC-227ea W POJEMNIKU [kg]	87,2
EKWIWALENT CO ₂ FLUOROWANEGO GAZU CIEPLARNIANEGO W POJEMNIKU [tona]	281
WAGA NETTO POJEMNIKA Z ZAWOREM [kg]	93,8
WAGA BRUTTO POJEMNIKA [kg]	183,0
WAGA DODATKOWEJ ARMATURY (BEZ ZAWORU) [kg]	
WSPÓŁCZYNNIK NAPEŁNIENIA	16.12.2014
DATA NAPEŁNIENIA	2024/12
NASTĘPNA LEGALIZACJA POJEMNIKA	ŚRODEK GAŚNICZY DO SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
ZASTOSOWANIE	




Gaz pod ciśnieniem, gaz skroplony
H280: Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem.
P410+P403: chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.



HIDE Polska sp. z o.o.
Oddział Mazowsze
ul. Krzywa 1, 05-805 Otrębusy
tel. +48 22 644 93 32
telefon alarmowy: +48 502 189 810
serwis@hide.com.pl
www.hide.com.pl

ZAWIERA FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE	
OZNAKOWANIE PRZEMYSŁOWE	FM-200 (HFC 227ea)
WZÓR CHEMICZNY	CF ₃ CHFCF ₃
GWP	3 220
NR POJEMNIKA	600/247
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA	600
ILOŚĆ HFC-227ea W POJEMNIKU [kg]	145,4
EKWIWALENT CO ₂ FLUOROWANEGO GAZU CIEPLARNIANEGO W POJEMNIKU [tona]	468
WAGA NETTO POJEMNIKA Z ZAWOREM [kg]	224,3
WAGA BRUTTO POJEMNIKA [kg]	372,2
WAGA DODATKOWEJ ARMATURY (BEZ ZAWORU) [kg]	
WSPÓŁCZYNNIK NAPEŁNIENIA	16.12.2014
DATA NAPEŁNIENIA	2024/12
NASTĘPNA LEGALIZACJA POJEMNIKA	ŚRODEK GAŚNICZY DO SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
ZASTOSOWANIE	
 Gaz pod ciśnieniem, gaz skroplony H280: Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem. P410+P403: chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.	
 HIDE Polska sp. z o.o. Oddział Mazowsze ul. Krzywa 1, 05-805 Otrębusy tel. +48 22 644 93 32 telefon alarmowy: +48 502 189 810 serwis@hide.com.pl www.hide.com.pl	

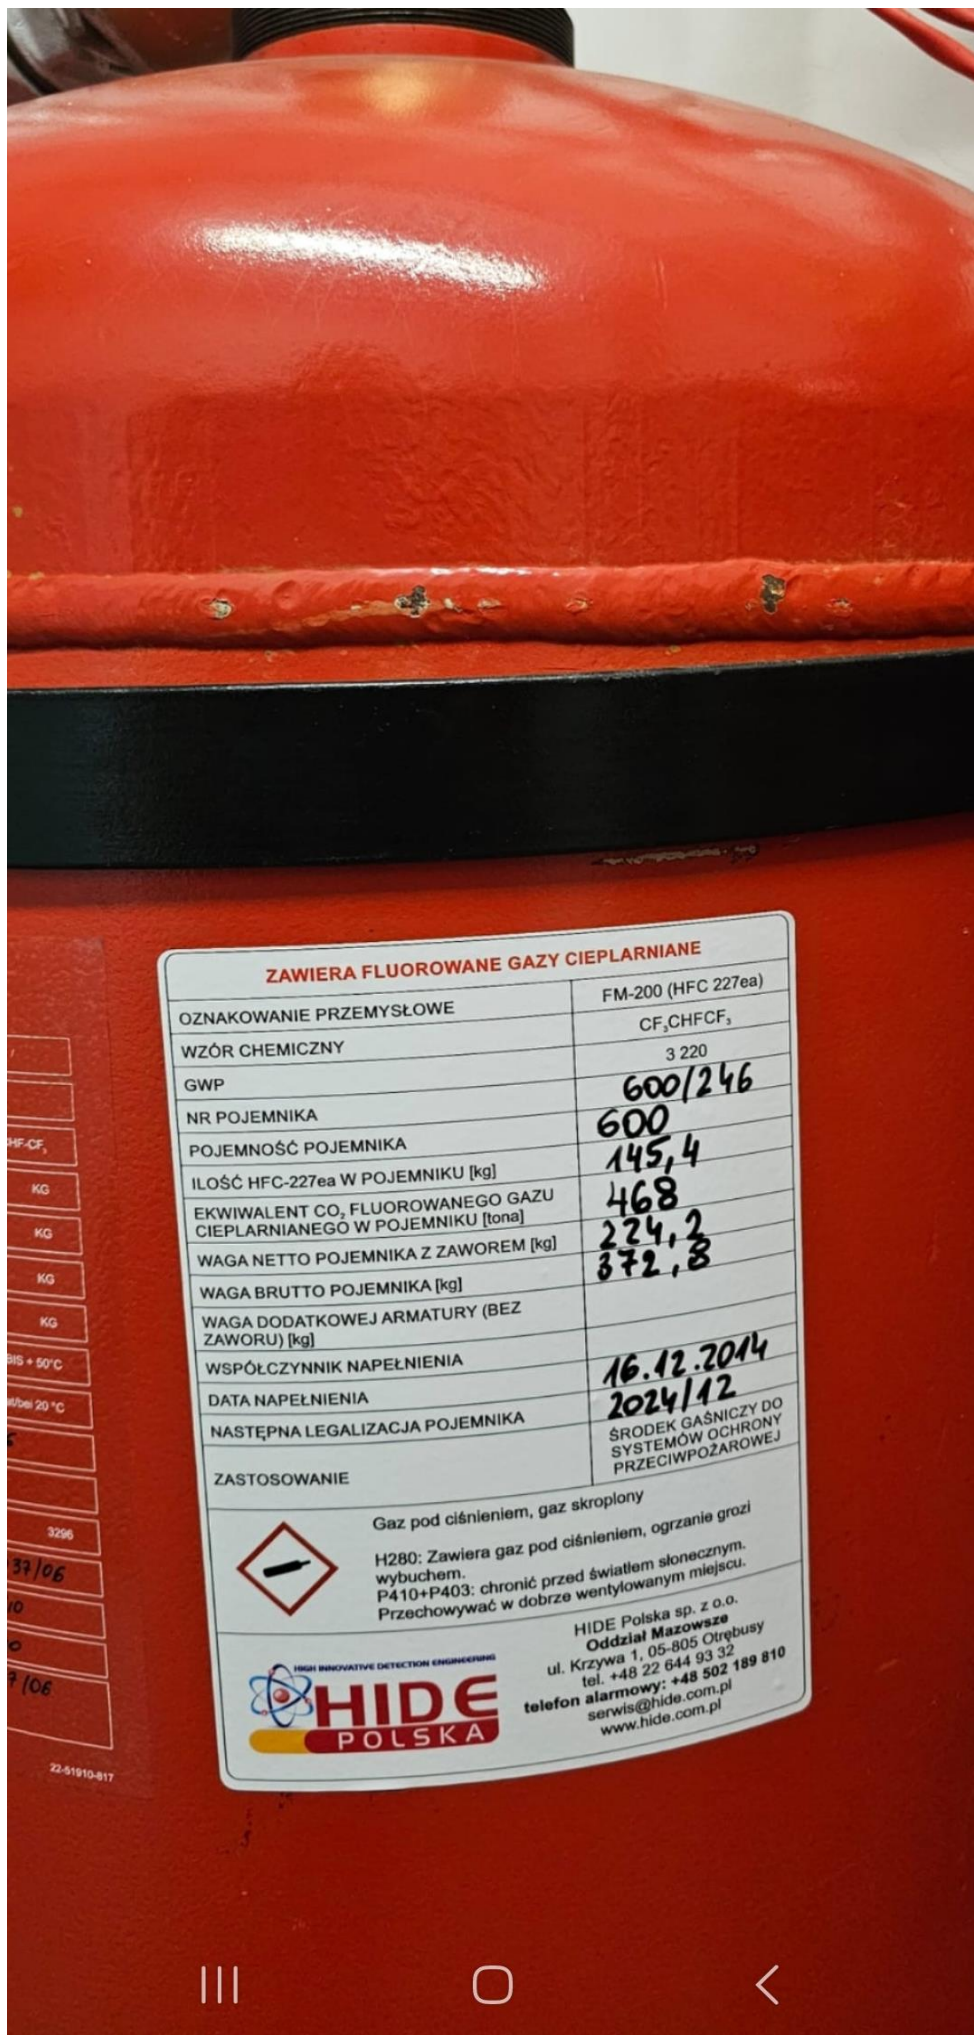

ZAWIERA FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE	
OZNAKOWANIE PRZEMYSŁOWE	FM-200 (HFC 227ea)
WZÓR CHEMICZNY	CF ₃ CHFCF ₃
GWP	3 220
NR POJEMNIKA	600/246
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA	600
IŁOŚĆ HFC-227ea W POJEMNIKU [kg]	145,4
EKWIWALENT CO ₂ FLUOROWANEGO GAZU CIEPLARNIANEGO W POJEMNIKU [tona]	468
WAGA NETTO POJEMNIKA Z ZAWOREM [kg]	224,2
WAGA BRUTTO POJEMNIKA [kg]	372,8
WAGA DODATKOWEJ ARMATURY (BEZ ZAWORU) [kg]	
WSPÓŁCZYNNIK NAPEŁNIENIA	16.12.2014
DATA NAPEŁNIENIA	2024/12
NASTĘPNA LEGALIZACJA POJEMNIKA	ŚRODEK GAŚNICZY DO SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
ZASTOSOWANIE	
 Gaz pod ciśnieniem, gaz skroplony H280: Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem. P410+P403: chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.	
 HIDE Polska sp. z o.o. Oddział Mazowsze ul. Krzywa 1, 05-805 Otrębusy tel. +48 22 644 93 32 telefon alarmowy: +48 502 189 810 serwis@hide.com.pl www.hide.com.pl	

ZAWIERA FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE	
OZNAKOWANIE PRZEMYSŁOWE	FM-200 (HFC 227ea)
WZÓR CHEMICZNY	CF ₃ CHFCF ₃
GWP	3 220
NR POJEMNIKA	600/249
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA	800
IŁOŚĆ HFC-227ea W POJEMNIKU [kg]	145,4
EKWIWALENT CO ₂ FLUOROWANEGO GAZU CIEPLARNIANEGO W POJEMNIKU [tona]	468
WAGA NETTO POJEMNIKA Z ZAWOREM [kg]	224,5
WAGA BRUTTO POJEMNIKA [kg]	372,9
WAGA DODATKOWEJ ARMATURY (BEZ ZAWORU) [kg]	
WSPÓŁCZYNNIK NAPEŁNIENIA	
DATA NAPEŁNIENIA	16.12.2014
NASTĘPNA LEGALIZACJA POJEMNIKA	2024/12
ZASTOSOWANIE	ŚRODEK GAŚNICZY DO SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
 Gaz pod ciśnieniem, gaz skroplony H280: Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem. P410+P403: chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.	
 HIDE Polska sp. z o.o. Oddział Mazowsze ul. Krzywa 1, 05-805 Otrębusy tel. +48 22 644 93 32 telefon alarmowy: +48 502 189 810 serwis@hide.com.pl www.hide.com.pl	



ZAWIERA FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE	
OZNAKOWANIE PRZEMYSŁOWE	FM-200 (HFC 227ea)
WZÓR CHEMICZNY	CF ₃ CHFCF ₃
GWP	3 220
NR POJEMNIKA	600/239
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA	600
IŁOŚĆ HFC-227ea W POJEMNIKU [kg]	139,8
EKWIWALENT CO ₂ FLUOROWANEGO GAZU CIEPLARNIANEGO W POJEMNIKU [tona]	450
WAGA NETTO POJEMNIKA Z ZAWOREM [kg]	218,7
WAGA BRUTTO POJEMNIKA [kg]	360,3
WAGA DODATKOWEJ ARMATURY (BEZ ZAWORU) [kg]	
WSPÓŁCZYNNIK NAPEŁNIENIA	
DATA NAPEŁNIENIA	16.12.2014
NASTĘPNA LEGALIZACJA POJEMNIKA	2024/12
ZASTOSOWANIE	ŚRODEK GAŚNICZY DO SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
	Gaz pod ciśnieniem, gaz skroplony 15 bar
H280: Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem. P410+P403: chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.	
 HIDE Polska sp. z o.o. Oddział Mazowsze ul. Krzywa 1, 05-805 Otrębusy tel. +48 22 644 93 32 telefon alarmowy: +48 502 189 810 serwis@hide.com.pl www.hide.com.pl	

Zamawiający informuje, że zachował oryginalną treść zadanego przez Wykonawcę pytania oraz, że termin na składanie ofert wyznaczony na dzień 20 listopada 2024 r., godz. 10:00 nie uległ zmianie.

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy wezmą udział w niniejszym postępowaniu i złożą oferty.

z up. Kierownika Samodzielnej Sekcji
d/s zamówień publicznych
Sądu Okręgowego w Warszawie